


## Týmy připojením kotle

Máme také:



1. soubor míchání c.o. z ventil 3-silniční VRG 131 (bez pohonu) + ventil reliéf je rozdíl tlaku
2. soubor míchání podlahy (termostat, soubor míchání série TZM VTQA 322 teplota 20-43°C)
3. soubor míchání univerzální
4. připojení kolektorů ocelový ELTERM (práškovou barvou)
5. hydraulické spojky SHE ELTERM

Jednotlivé komponenty Můžete zakoupit samostatně.

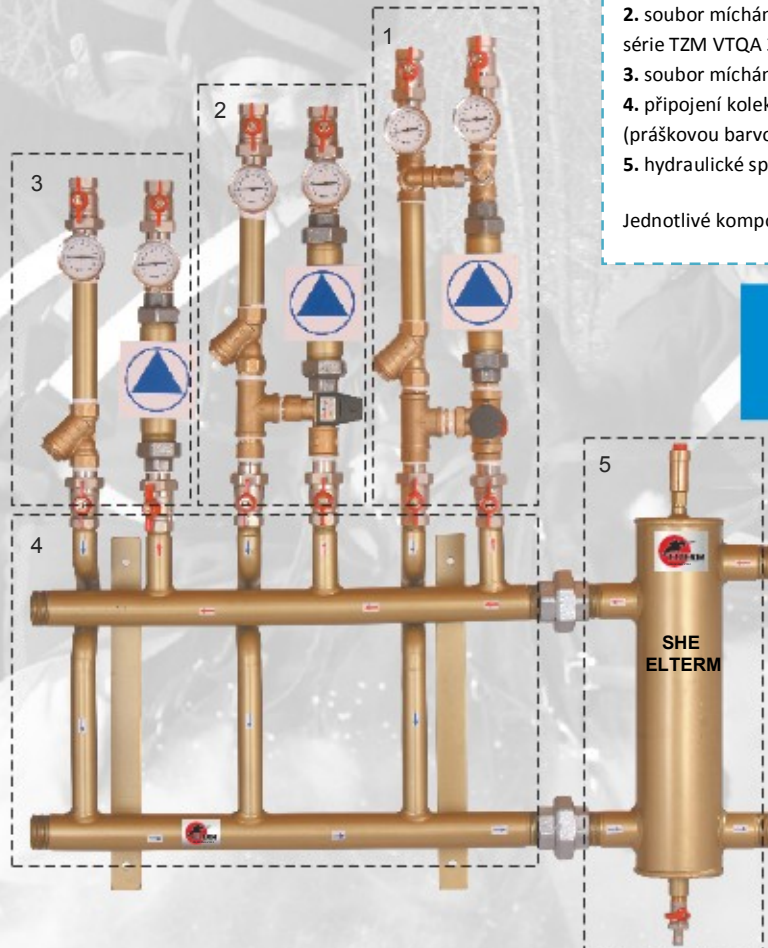

Je možné koupit na soubor čerpadlo GRUNDFOS UPSO 25÷55



Běh	P, (W)
I	53
II	66
III	76

	Mísící sestavy
1	Mísící sestavy c.o. ventil 3 - silničního VRG 131 i ventil. (4 x kulový ventil polovina ohýbaného, 2 x teploměr 0-120°C, filtr osadníci, kpl. polovina ohýbaného na čerpadlo.)
2	Míchání soubor podlahy. s termostatem. ventil míchací. TZM VTA322 20-43°C (4 x kulový ventil polovina ohýbaného, 2 x teploměr 0-120°C, filtr osadníci, kpl. polovina ohýbaného na čerpadlo termostat míchání soubor TZM série VTA 322 temp.20-43°C)
2	Míchání soubor podlahy. s termostatem. ventil míchací. TZM VTA322 20-43°C (4 x kulový ventil polovina ohýbaného, 2 x teploměr 0-120°C, filtr osadníci, kpl. polovina ohýbaného na čerpadlo termostat míchání soubor TZM série VTA 322 temp.35-60°C)
2	Míchání soubor podlahy. s termostatem. ventil míchací. TZM VTA322 20-43°C (4 x kulový ventil polovina ohýbaného, 2 x teploměr 0-120°C, filtr osadníci, kpl. polovina ohýbaného na čerpadlo termostat míchání soubor TZM série VTA 372 temp. 20-43°C)
2	Míchání soubor podlahy. s termostatem. ventil míchací. TZM VTA322 20-43°C (4 x kulový ventil polovina ohýbaného, 2 x teploměr 0-120°C, filtr osadníci, kpl. polovina ohýbaného na čerpadlo termostat míchání soubor TZM série VTA 372 temp.35-60°C)
3	Míchání soubor univerzální (4 x kulový ventil polovina ohýbaného, 2 x teploměr 0-120°C, filtr osadníci, kpl. polovina ohýbaného na čerpadlo)