


Filtroodmulnik magnetyczny Dryl



Wzór użytkowy
Ru 069495

Skuteczna siatka filtrująca ponad 600 oczek na cm²



Skuteczne odpowietrzanie



Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
mechanicznych



Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
ferromagnetycznych




Łatwe i szybkie czyszczenie siatki filtrującej
oraz stosu magnetycznego



Filtroodmulnik magnetyczny Dryl



Wzór użytkowy
Ru 069495


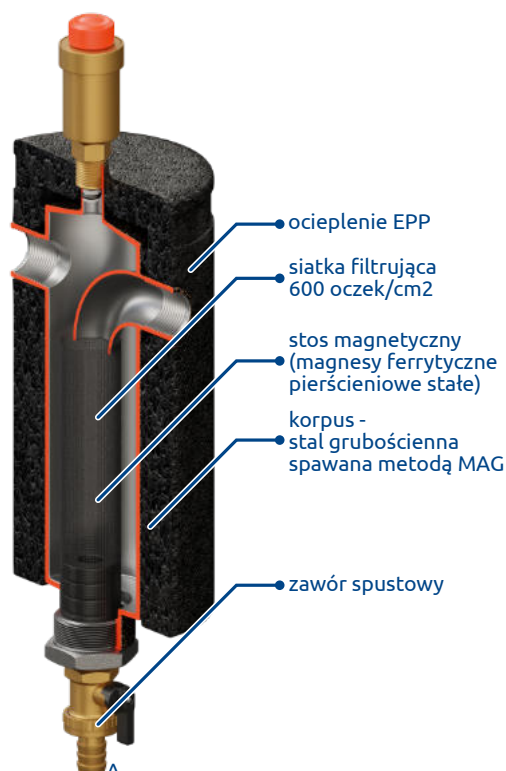


	DRYL 37 OC 25/65	DRYL 60 OC 32/80	DRYL 95 OC 40/100	DRYL 144 OC 50/125
Kod towaru	712037	712060	712095	712144
Ocieplenie	TAK	TAK	TAK	TAK
	DRYL 37 25/65	DRYL 60 32/80	DRYL 95 40/100	DRYL 144 50/125
Kod towaru	702037	702060	702095	702144
Ocieplenie	NIE	NIE	NIE	NIE
Max. moc P przy $\Delta T = 15K$	do 37 kW	do 60 kW	do 95 kW	do 144 kW
Przyłącze DN	25-1" Gw	32-1 1/4" Gw	40-1 1/2" Gw	50-2" Gw
Przepływ Q_{max}	2,1 m³/h	3,5 m³/h	5,4 m³/h	8,3 m³/h
Temp. max.	110°C	110°C	110°C	110°C
Waga	2,4 kg	3,3 kg	4,8 kg	7,4 kg
Pojemność V	0,7 l	1,3 l	2,4 l	4,0 l
Ciśnienie nominalne	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
D _z mm	76,1 x	88,9 x 3,2	114 x	133 x 4
A mm	158	180	205	235
H ₁ mm	204	248	298	325
H ₂ mm	260	305	365	385

	DRYL 275 OC 65/150	DRYL 365 OC 80/200
Kod towaru	712275	712365
Ocieplenie	TAK	TAK
Max. moc P przy $\Delta T = 15K$	do 275 kW	do 365 kW
Przyłącze DN	Kołnierz 2 1/2" (DN65 PN16)	Kołnierz 3" (DN80 PN16)
Przepływ Q_{max}	16,0 m³/h	21,2 m³/h
Temp. max.	110°C	110°C
Waga	19,5 kg	30,0 kg
Pojemność V	7,1 l	15,7 l
Ciśnienie nominalne	6 bar	6 bar
D _z mm	159 x 4	219,1 x 4
A mm	340	400
H ₁ mm	400	500
H ₂ mm	470	570



ΔP (bar) Charakterystyka filtroodmulnika magnetycznego DRYL

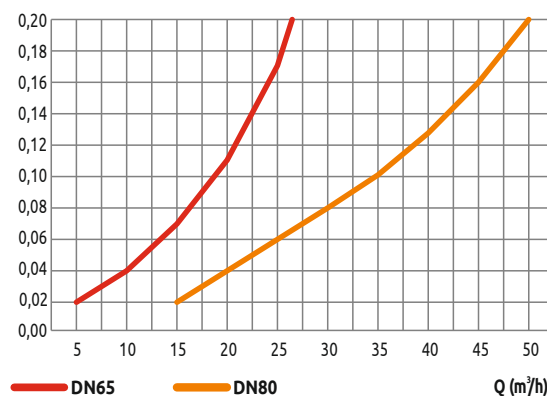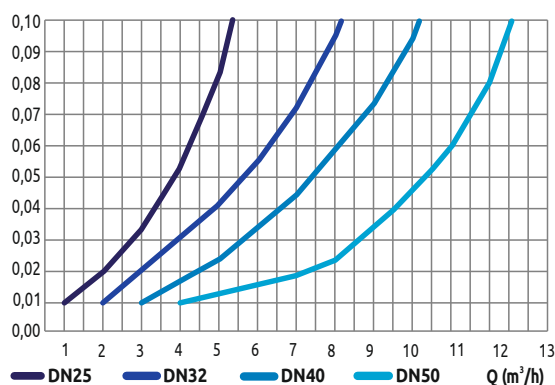

Faza 1 - FILTRACJA ODŚRODKOWA


- Strumień wody c.o. nabiera ruchu wirowego i jest rozbijany przez kolano hamburskie. Następuje wstępne wytrącanie pęcherzyków powietrza.

Faza 2 - SEDYMENTACJA

- Woda w korpusie filtroodmulnika mocno zwalnia prędkość, zanieczyszczenia mechaniczne >0,125 mm opadają grawitacyjnie przed filtrem siatkowym.

Faza 3 - FILTRACJA MECHANICZNA NA SIATCE + MAGNETYCZNA

- Woda przenika przez filtr siatkowy. Zanieczyszczenia ferromagnetyczne <0,125 mm wypływa stos magnetyczny. Przy przechodzeniu wody przez gęstą siatkę następuje zasadnicza faza separowania cząstek powietrza.

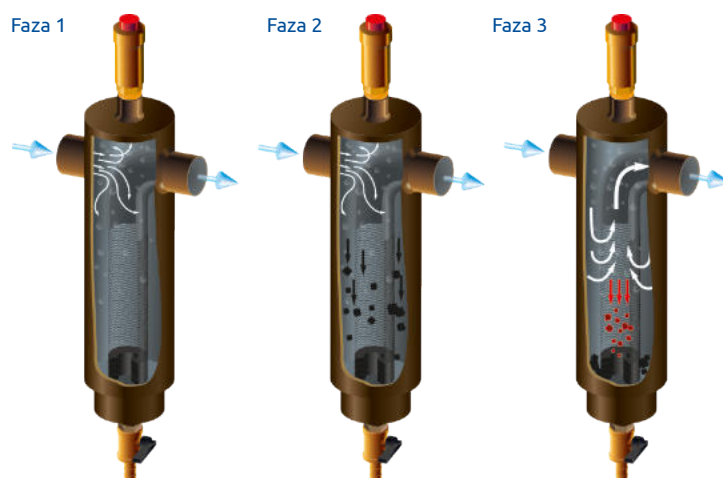

ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
86-200 Chełmno
ul. Przemysłowa 5
www.elterm.pl

667 005 000
56 686 93 05 w. 21 i 22
56 692 06 06
biuro@elterm.pl



pełny katalog
produktów



cennik
katalogowy

